




**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG**  
**ENVIRONMENT ANALYSING AND TECHNIQUE, JSC**  
**VILAS 372 - VIMCERTS 006**

Đ/C: Số 311 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội  
ĐT: 0243.5598795, Fax: 0243.5593120 Email: [kythuatmoitruong@eatc.com.vn](mailto:kythuatmoitruong@eatc.com.vn)



BM-01-7.3

Số: NDH71/23.101-1/GSMT-EATC

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

TÊN KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÀ TẦNG KCN BẢO MINH  
ĐỊA CHỈ: KCN BẢO MINH, KM 10, QL10, XÃ LIÊN MINH, HUYỆN VỤ BẮN, TỈNH NAM ĐỊNH

Vị trí quan trắc	<b>NSH1: Mẫu nước dùng cho sinh hoạt lấy tại nhà máy xử lý nước sạch</b>	
Tọa độ	N: 20°21'16,0"	E: 106°06'49,4"
Đặc điểm mẫu	Nước ít cặn, không mùi	
Ngày quan trắc lấy mẫu	Ngày 9 tháng 2 năm 2023	
Người quan trắc, lấy mẫu	Lê Văn Thành, Nguyễn Đình Hùng	
Đặc điểm thời tiết khi lấy mẫu	Trời không mưa	
Ngày phân tích	Từ ngày 10/02/2023 đến ngày 17/02/2023	
Người phân tích	Nguyễn Tất Đông, Nguyễn Quang Minh, Trần Văn Tâm	

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/BYT
					Ngưỡng giới hạn cho phép
1	Màu sắc	TCU	SMEWW 2120BC:2017	<5	15
2	Mùi vị	-	Phương pháp cảm quan	Không mùi	Không có mùi vị lạ
3	Độ đục	NTU	TCVN 6184:2008	0,75	2
4	pH	-	TCVN 6492:2011	7,2	6 ÷ 8,5
5	Clo dư	mg/L	SMEWW 4500 Cl <sup>-</sup> C:2017	0,43	0,2 ÷ 1
6	Tổng Coliforms	VK/100mL	SMEWW 9221B:2017	KPH	-
7	E.Coli	VK/100mL	SMEWW 9222G:2017	KPH	-

**Ghi chú:**

- QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
- KPH: Không phát hiện;
- (-): không quy định.


Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023

**BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM**

**KIỂM TRA**

Trần Văn Tâm

Nguyễn Thị Thu Thảo

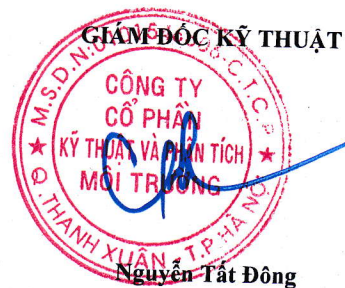


Nguyễn Tất Đông



**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG**  
**ENVIRONMENT ANALYSING AND TECHNIQUE, JSC**  
**VILAS 372 - VIMCERTS 006**

Đ/C: Số 311 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội  
ĐT: 0243.5598795, Fax: 0243.5593120 Email: [kythuatmoitruong@eatc.com.vn](mailto:kythuatmoitruong@eatc.com.vn)



BM-01-7.3

Số: NDH71/23.101-2/GSMT-EATC

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

TÊN KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KCN BẢO MINH  
ĐỊA CHỈ: KCN BẢO MINH, KM 10, QL10, XÃ LIÊN MINH, HUYỆN VỤ BẮN, TỈNH NAM ĐỊNH

Vị trí quan trắc	NSH2: Mẫu nước dùng cho sinh hoạt lấy tại nhà máy xử lý nước thải	
Tọa độ	N: 20°21'21,3"	E: 106°06'03,8"
Đặc điểm mẫu	Nước ít cặn, không mùi	
Ngày quan trắc lấy mẫu	Ngày 9 tháng 2 năm 2023	
Người quan trắc, lấy mẫu	Lê Văn Thành, Nguyễn Đình Hùng	
Đặc điểm thời tiết khi lấy mẫu	Trời không mưa	
Ngày phân tích	Từ ngày 10/02/2023 đến ngày 17/02/2023	
Người phân tích	Nguyễn Tất Đông, Nguyễn Quang Minh, Trần Văn Tâm	

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/BYT
					Ngưỡng giới hạn cho phép
1	Màu sắc	TCU	SMEWW 2120BC:2017	<5	15
2	Mùi vị	-	Phương pháp cảm quan	Không mùi	Không có mùi vị lạ
3	Độ đục	NTU	TCVN 6184:2008	0,68	2
4	pH	-	TCVN 6492:2011	7,3	6 ÷ 8,5
5	Clor dư	mg/L	SMEWW 4500 Cl <sup>-</sup> C:2017	0,248	0,2 ÷ 1
6	Tổng Coliforms	VK/100mL	SMEWW 9221B:2017	KPH	-
7	E.Coli	VK/100mL	SMEWW 9222G:2017	KPH	-

**Ghi chú:**

- QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
- KPH: Không phát hiện;
- (-): không quy định.


Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023

**BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM**

**KIỂM TRA**

Trần Văn Tâm

Nguyễn Thị Thu Thảo

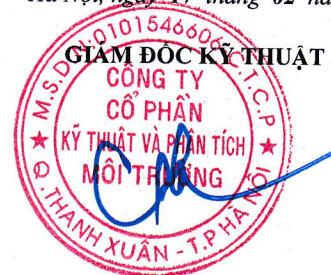


Nguyễn Tất Đông



**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG**  
**ENVIRONMENT ANALYSING AND TECHNIQUE, JSC**  
**VILAS 372 - VIMCERTS 006**

Đ/C: Số 311 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội  
 ĐT: 0243.5598795, Fax: 0243.5593120 Email: [kythuatmoitruong@eatc.com.vn](mailto:kythuatmoitruong@eatc.com.vn)



BM-01-7.3

Số: NDH71/23.101-3/GSMT-EATC

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

TÊN KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KCN BẢO MINH  
 ĐỊA CHỈ: KCN BẢO MINH, KM 10, QL10, XÃ LIÊN MINH, HUYỆN VỤ BẮN, TỈNH NAM ĐỊNH

Vị trí quan trắc	<b>NSH3: Mẫu nước dùng cho sinh hoạt lấy tại nhà điều hành KCN Bảo Minh</b>	
Tọa độ	N: 20°20'57,2"	E: 106°06'38,2"
Đặc điểm mẫu	Nước ít cặn, không mùi	
Ngày quan trắc lấy mẫu	Ngày 9 tháng 2 năm 2023	
Người quan trắc, lấy mẫu	Lê Văn Thành, Nguyễn Đình Hùng	
Đặc điểm thời tiết khi lấy mẫu	Trời không mưa	
Ngày phân tích	Từ ngày 10/02/2023 đến ngày 17/02/2023	
Người phân tích	Nguyễn Tất Đông, Nguyễn Quang Minh, Trần Văn Tâm	

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/BYT
					Ngưỡng giới hạn cho phép
1	Màu sắc	TCU	SMEWW 2120BC:2017	<5	15
2	Mùi vị	-	Phương pháp cảm quan	Không mùi	Không có mùi vị lạ
3	Độ đục	NTU	TCVN 6184:2008	0,66	2
4	pH	-	TCVN 6492:2011	7	6 ÷ 8,5
5	Clo dư	mg/L	SMEWW 4500 Cl <sup>-</sup> C:2017	0,284	0,2 ÷ 1
6	Tổng Coliforms	VK/100mL	SMEWW 9221B:2017	KPH	-
7	E.Coli	VK/100mL	SMEWW 9222G:2017	KPH	-

**Ghi chú:**

- QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
- KPH: Không phát hiện;
- (-): không quy định.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023

**BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM**

**KIỂM TRA**

*Trần Văn Tâm*

*Nguyễn Thị Thu Thảo*

Trần Văn Tâm

Nguyễn Thị Thu Thảo

